

- 1. Сведения об изделии**
- 2. Назначение изделия**
- 3. Описание и работа**
- 4. Указания по монтажу и наладке**
- 5. Использование по назначению**
- 6. Техническое обслуживание**
- 7. Текущий ремонт**
- 8. Транспортирование и хранение**
- 9. Утилизация**
- 10. Комплектность**
- 11. Список комплектующих и запасных частей**



**Дата редакции: 29.04.2025**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Привод электрический типа AMV модификация AMV-2000R SU/SD или типа AME модификация AME-2000R SU/SD (далее- привод электрический AMV(E)-2000R SU/SD).

### 1.2.Изготовитель

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217

Адрес производства продукции: КИТАЙ, Пекин, район Шуньи, Линьхэ

### 1.3.Продавец

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на корпусе привода в формате НН/ГГ (НН – номер недели, ГГ – две последние цифры года), пример: 28/22 – 28-я неделя 2022-го года.

## 2. Назначение изделия



Электропривод AMV(E)-2000R SU/SD предназначен для управления регулирующими клапанами VFM-2R (Ду65–80), VF-2R (Ду65–80), VF-3R (Ду15–80)\*; VFS-2R (Ду15–80)\*. Управление приводом Ридан AMV-2000R SU/SD, осуществляется по импульсному сигналу от электронных регуляторов Ридан типа ECL-3R/4R или подобных.

Привод AME-2000R SU/SD, управляется по аналоговому сигналу от электронных регуляторов Ридан типа ECL-3R/4R или подобных.

\*AME-2000R SU/SD предназначен для управления клапаном VF-3R, VFS-2R с диаметром только DN 40-80

## 3. Описание и работа

### 3.1. Устройство и принцип действия изделия

Привод электрический AMV(E)-2000R SU/SD – устройство для управления регулирующим клапаном, которое крепится к нему с помощью крепежного элемента конструкции.

Управление приводом Ридан осуществляется по сигналу от электронных регуляторов по импульсному или аналоговому сигналу в зависимости от модификации привода.

### 3.2. Маркировка и упаковка


Изделие поставляется в картонной коробке.

На изделии и упаковочной коробке находятся наклейки с указанием: кодового номера, названия привода, питающего напряжения, частоты тока, потребляемой мощности, даты изготовления в формате нн/гг, развиваемого усилия, IP привода, времени перемещения штока на 1мм.

### 3.3. Технические характеристики

|                                                |                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Питающее напряжение, В                         | 220 В перем.тока/ постоянн.тока, от -10 до +10 %                    |
| Частота тока, Гц                               | 50                                                                  |
| Входной управляющий сигнал                     | Трехпозиционный                                                     |
| Развиваемое усилие, Н                          | 2000                                                                |
| Максимальный ход штока, мм                     | 40                                                                  |
| Время перемещения штока на 1 мм, сек.          | 2/6                                                                 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С     | 150                                                                 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С       | От 0 до +55                                                         |
| Относительная влажность окружающей среды, %    | 0-95, без выпадения конденсата                                      |
| Температура транспортировки и хранения, °С     | От -40 до +70                                                       |
| Клапаны с которыми комбинируется электропривод | VFM-2R(Ду65–80), VF-2R (Ду65–80), VF-3R (Ду15–80); VFS-2R (Ду15–80) |
| Класс защиты                                   | IP 54                                                               |
| Масса, кг, не более                            | 2,35                                                                |
| Устройство защиты                              | Да                                                                  |
| Ручное позиционирование                        | Механическое                                                        |
| Реакция на перебои питания                     | Шток перемещается в верхнее/нижнее положение                        |
| Потребляемая мощность, ВА                      | 24                                                                  |
| EAN (single-pack)                              | 4630266107579                                                       |


#### Габаритные и присоединительные размеры

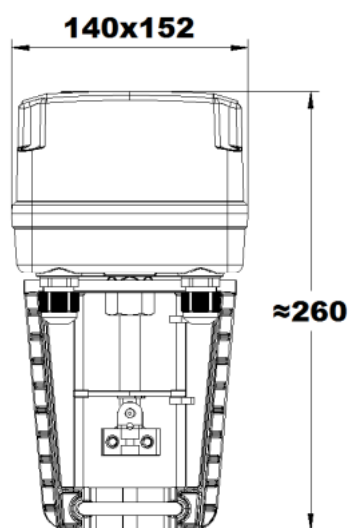


Привод имеет два кабельных ввода М18\*1,5 для кабеля 5-10мм.

#### 4. Указания по монтажу и наладке

Допускается установка электропривода в любом монтажном положении, кроме положения- приводом вниз.

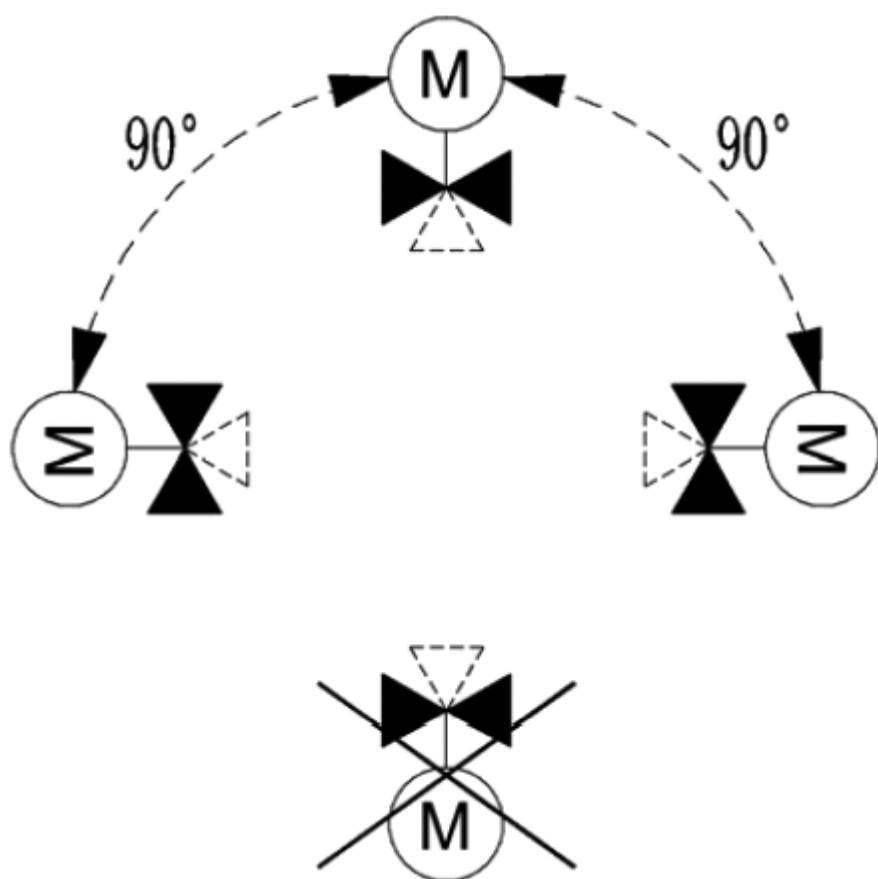

Электрическая схема AMV-2000R SU/SD

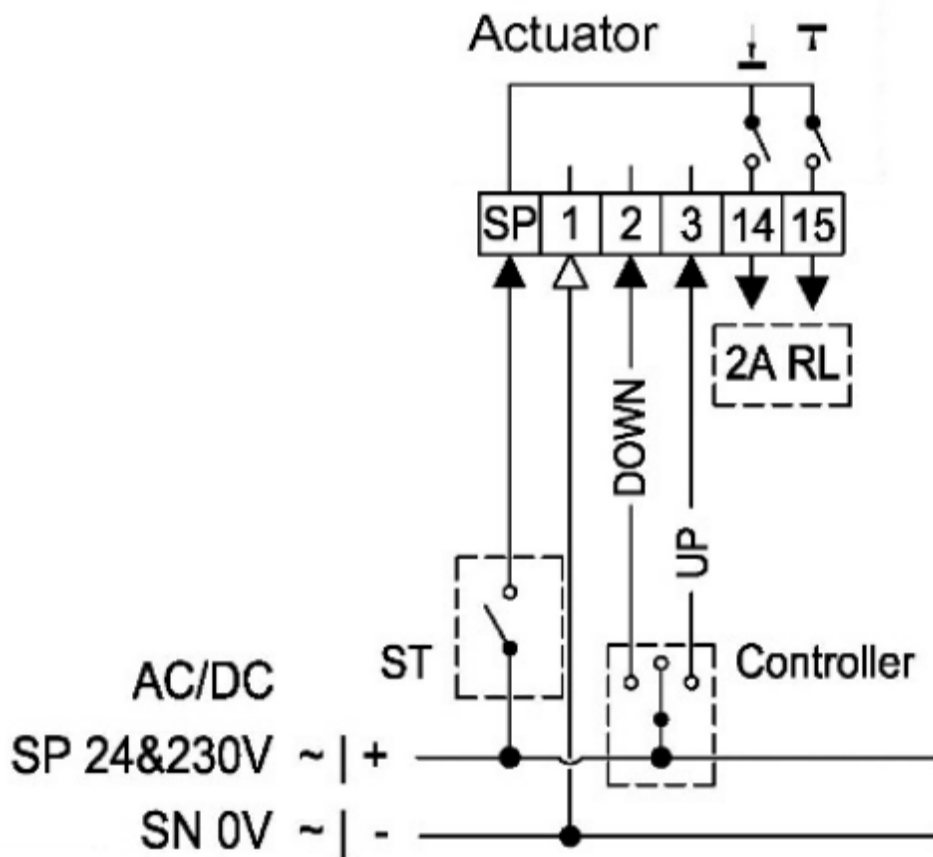

Клемма SP: Общая, питание (24/220 В\*)

Клемма 1: Общая, 0 В.

Клемма 2: Подача импульсного сигнала от регулятора - движение штока вниз.


Клемма 3: Подача импульсного сигнала от регулятора - движение штока вверх.

Клемма 14: Обратная связь, крайнее нижнее положение

Клемма 15: Обратная связь, крайнее верхнее положение

\*зависит от модели

### Настройка DIP переключателей



#### DIP1: Настройка скорости перемещения штока

SLOW (ON) - медленная, 6с/мм



FAST (OFF) - быстрая, 2с/мм

#### DIP2: SD/SU –Выбор направления возврата, при пропаже питания.

- SD: Функция безопасности, шток выдвигается

- SU: Функция безопасности, шток втягивается

### Электрическая схема AME-2000R SU/SD

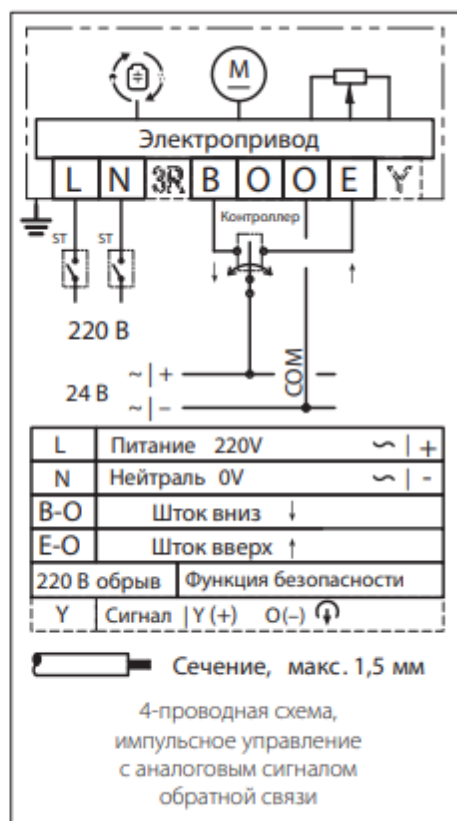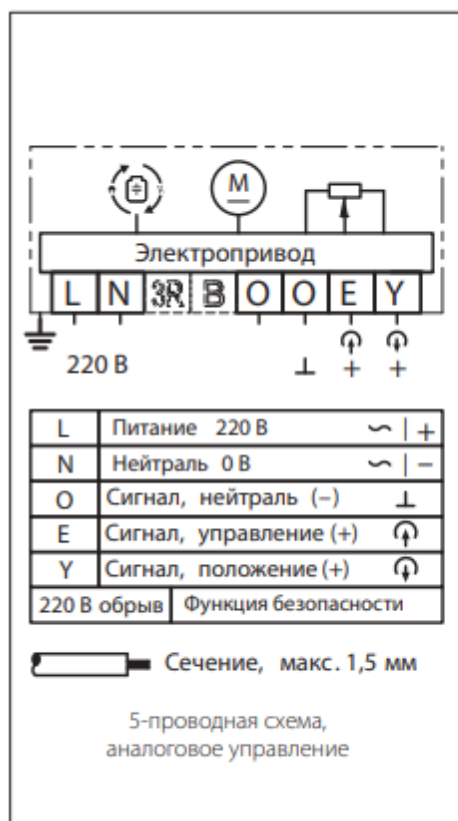

Аналоговое управление:

L — фаза, общий (220 В);

N — нейтраль, общий (0 В);

O — нейтраль, сигнал (0 В);

E — входной управляющий сигнал (0–10 или 2–10 В, 4–20 мА);

Y — выходной сигнал обратной связи (0–10 или 2–10 В, 4–20 мА).

\*зависит от модели

Импульсное управление (DIP 6 - ON):


L — фаза, общий (220 В);

N — нейтраль, общий (0 В);

O — нейтраль, сигнал (0 В);


B — сигнал вниз (24 В);

E — сигнал вверх (24В).

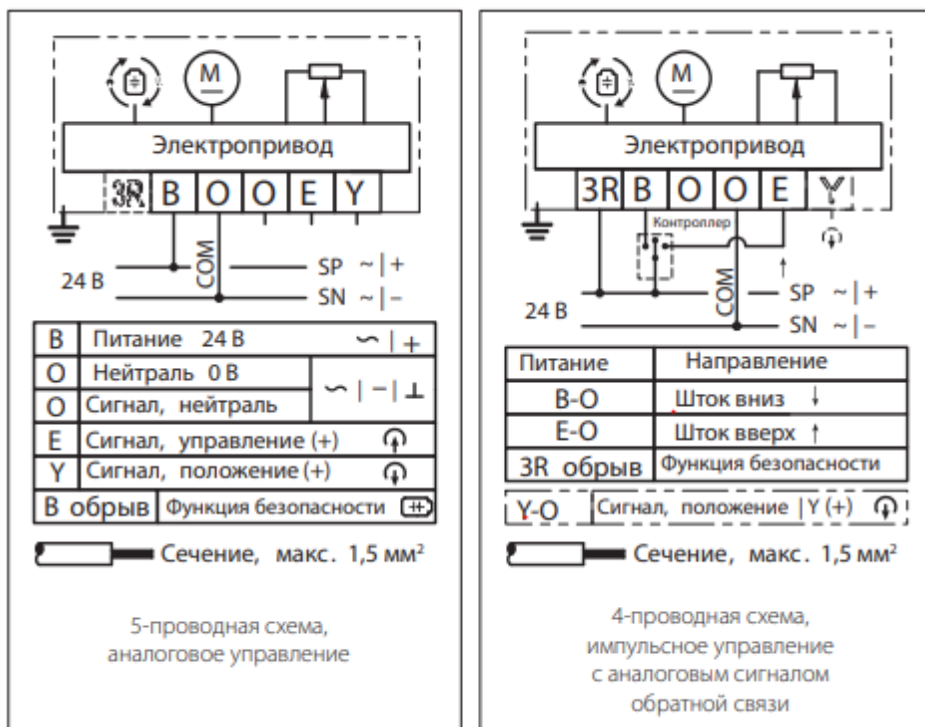

Клемма В — Фаза питающего напряжения 24 В или сигнал вниз  
 Клеммы О — Нейтраль общая, нейтраль сигнала управления (0 В)  
 Клемма Е — Входной управляющий сигнал (0–10 или 2–10 В, или 4–20 мА) или сигнал вверх  
 Клемма Y — Выходной сигнал обратной связи при любом типе управления  
 Клемма 3R — Фаза питающего напряжения для функции безопасности (при импульсном подключении)

### Пример подключения аналогового привода к контроллеру ECL-3R 368

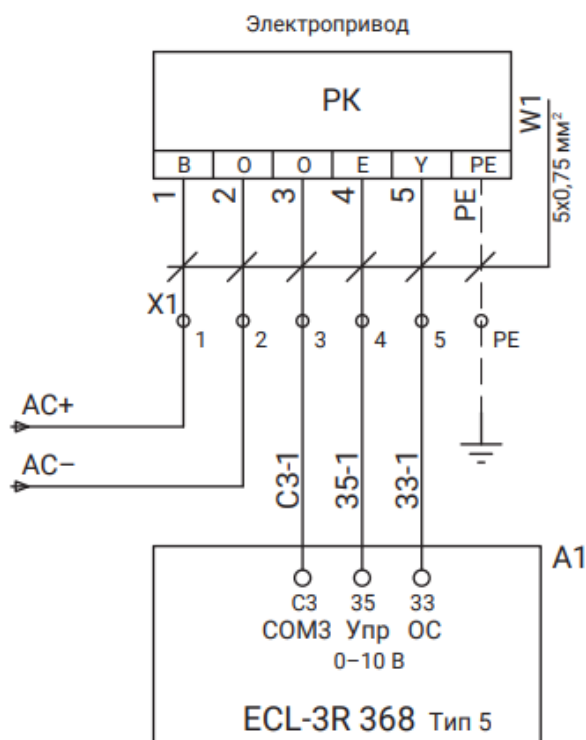


Автокалибровка привода, при аналоговом управлении

Смонтируйте привод на клапане, проверьте все соединения.

Зажмите и удерживайте кнопку "SET" более 3-х секунд, дождитесь запуска программы адаптации привода. Привод произведет настройку крайних положений, поочередно перемещая шток в каждое из них. Дождитесь окончания настройки.

### Настройка DIP переключателей

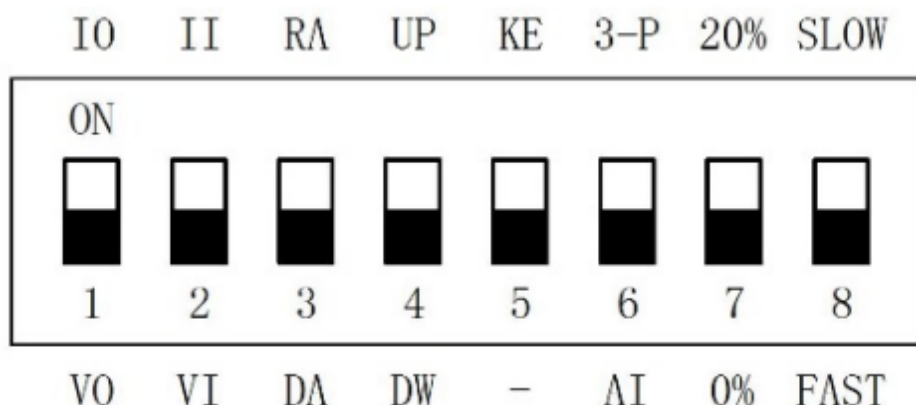

#### DIP1: Тип сигнала обратной связи

IO (ON) - сигнал DC4-20mA

VO (OFF) - сигнал DC0-10V или DC2-10V

#### DIP2: Тип входного (управляющего) сигнала

II (ON) - сигнал DC4-20mA

VI (OFF) - сигнал DC0-10V или DC2-10V

Примечание: DIP1 и DIP2 должны использоваться в сочетании с DIP7 (см. ниже).

#### DIP3: Работа привода при увеличении управляющего сигнала

RA (ON) - при увеличении управляющего сигнала шток перемещается вниз

DA (OFF) - при увеличении управляющего сигнала шток перемещается вверх

Примечание: Заводская настройка привода - точка ноль соответствует нижнему положению штока, сигнал 20mA/10V соответствует верхнему положению штока. После установки привода на клапан, необходимо провести адаптацию крайних положений, с учетом выбранного положения DIP3.

#### DIP4: Настройка функции безопасности при потере питания

UP (ON) - функция безопасности, шток втягивается.

DW (OFF) - функция безопасности, шток выдвигается.

#### DIP5: Настройка положения штока при снятии управляющего сигнала

**Внимание** настройка доступна только для сигналов 2-10V и 4-20mA.

Для сигнала 0-10V и 0-20mA при снятии сигнала управления привод будет перемещаться в точку 0% не зависимо от настройки DIP5.

KE (ON) - привод сохраняет положение, при наличии общего питания.

- (OFF) - привод занимает положение, соответствующее настройке DIP4

#### DIP6: Настройка режима управления приводом

AI (OFF) - аналоговый режим управления

3-P (ON) - импульсный режим управления

#### DIP7: Настройка диапазона сигнала управления

0% (OFF) - Сигнал DC0-10V

20% (ON) - Сигнал DC2-10V

**Внимание! Можно выбрать только один тип диапазона для управляющего сигнала и сигнала обратной связи, 0-100% или 20-100%**

#### DIP8: Настройка скорости перемещения штока


SLOW (ON) - медленная, 6с/мм

FAST (OFF) - быстрая, 2с/мм


### Настройка сигнала управления, и обратной связи

Сигнал управления 0-10V/Обратная связь 0-10V




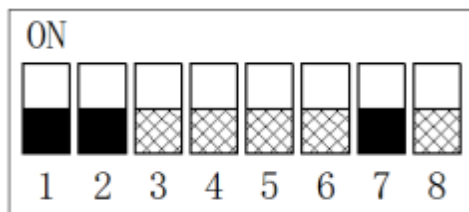


Сигнал управления 4-20мА/Обратная связь 4-20мА

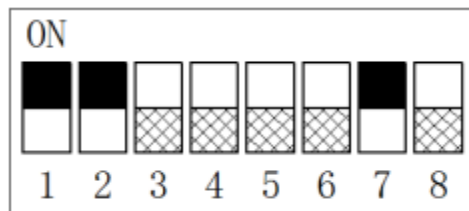


Сигнал управления 2-10В/Обратная связь 2-10В

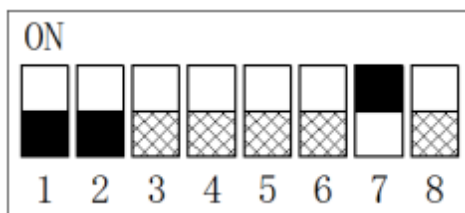


Сигнал управления 4-20мА/Обратная связь 0-10В

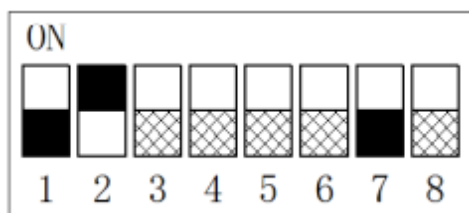


Сигнал управления 4-20мА/Обратная связь 2-10В

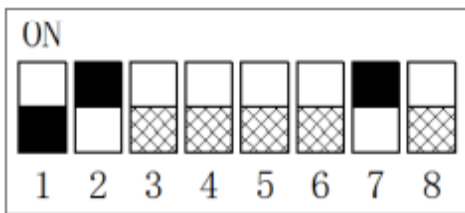

Сигнал управления 0-10В/Обратная связь 4-20мА

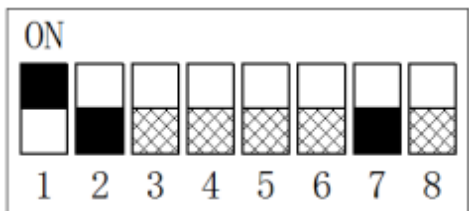

Сигнал управления 2-10В/Обратная связь 4-20мА

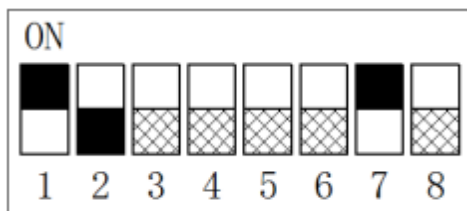

Ручное позиционирование: вращением шестигранного ключа, по часовой стрелке - движение штока вниз, против часовой стрелки - движение штока вверх.

После подключения электропривода к контроллеру необходимо убедиться в правильности выполненных подключений. Пробный запуск следует проводить, контролируя работу привода и всех сетей, к которым этот привод подключен. При испытательном запуске следует проверить, что электропривод перемещается в требуемую сторону, ход штока проходит штатно, по достижении конечных положений самостоятельно отключается.

В случае нарушения работы электропривода или неполадках в сетях, где он установлен, следует отключить электроснабжение сети с данным электроприводом.

## **5. Использование по назначению**

### **5.1 Эксплуатационные ограничения**

Для предупреждения травматизма персонала и повреждения оборудования необходимо соблюдать требования руководства по эксплуатации производителя на установленное оборудование, а также инструкции по эксплуатации системы.

### **5.2. Подготовка изделия к использованию**

Распаковать электропривод.

Проверить комплектацию оборудования и провести визуальный осмотр на наличие дефектов и видимых повреждений.

### **5.3. Использование изделия**

Изделие должно применяться согласно его назначению.


Не допускается проводить техническое обслуживание электропривода, находящегося под напряжением.

Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры и технические освидетельствования в сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей привод (привод с клапаном).


## **6. Техническое обслуживание**

### **Монтажные положения**

Допускается установка электропривода в любом монтажном положении, кроме положения- приводом вниз.

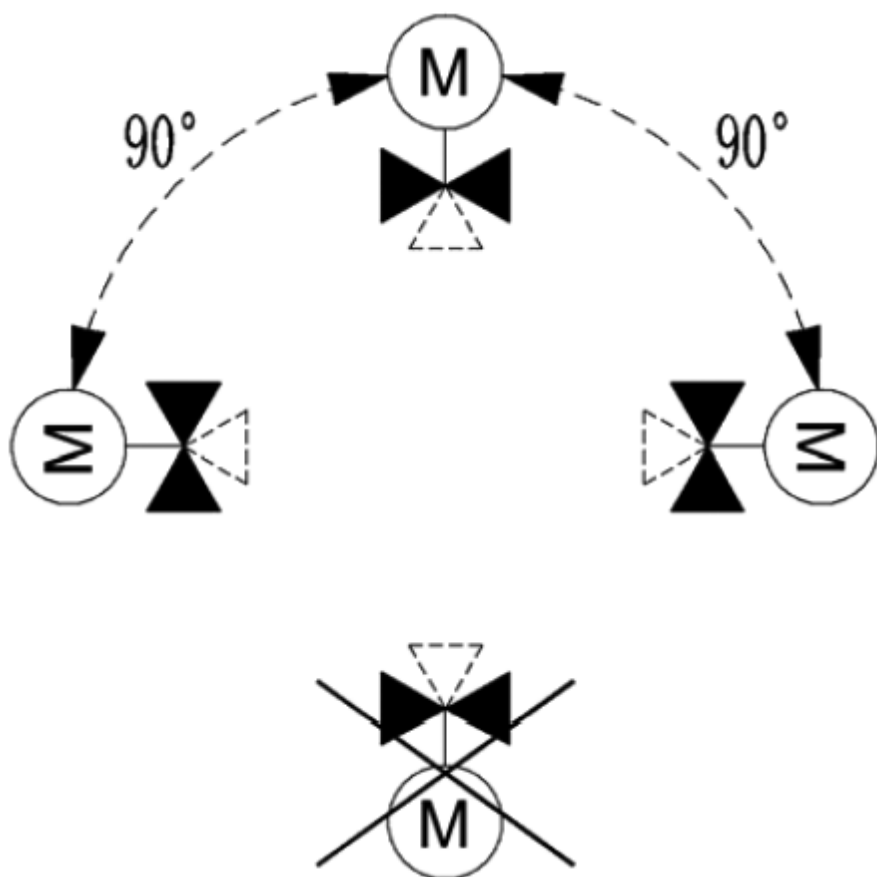

### Электрическая схема AMV-2000R SU/SD

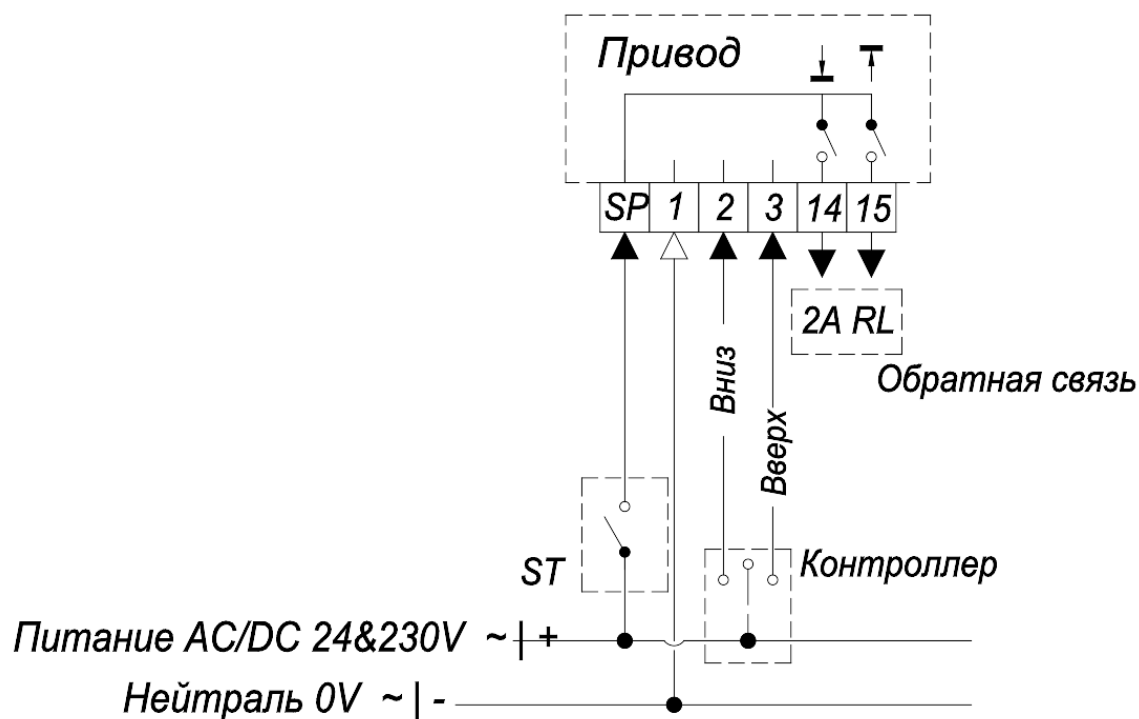

Клемма SP: Общая, питание (24/220 В\*)

Клемма 1: Общая, 0 В.

Клемма 2: Подача импульсного сигнала от регулятора - движение штока вниз.


Клемма 3: Подача импульсного сигнала от регулятора - движение штока вверх.

Клемма 14: Обратная связь, крайнее нижнее положение

Клемма 15: Обратная связь, крайнее верхнее положение

\*зависит от модели

Настройка DIP переключателей

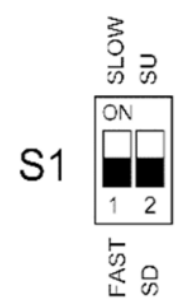


DIP1: Настройка скорости перемещения штока

SLOW (ON) - медленная, 6с/мм  
FAST (OFF) - быстрая, 2с/мм

DIP2: SD/SU –Выбор направления возврата, при пропаже питания.

- SD: Функция безопасности, шток выдвигается
- SU: Функция безопасности, шток втягивается


Электрическая схема AME-2000R SU/SD - 24

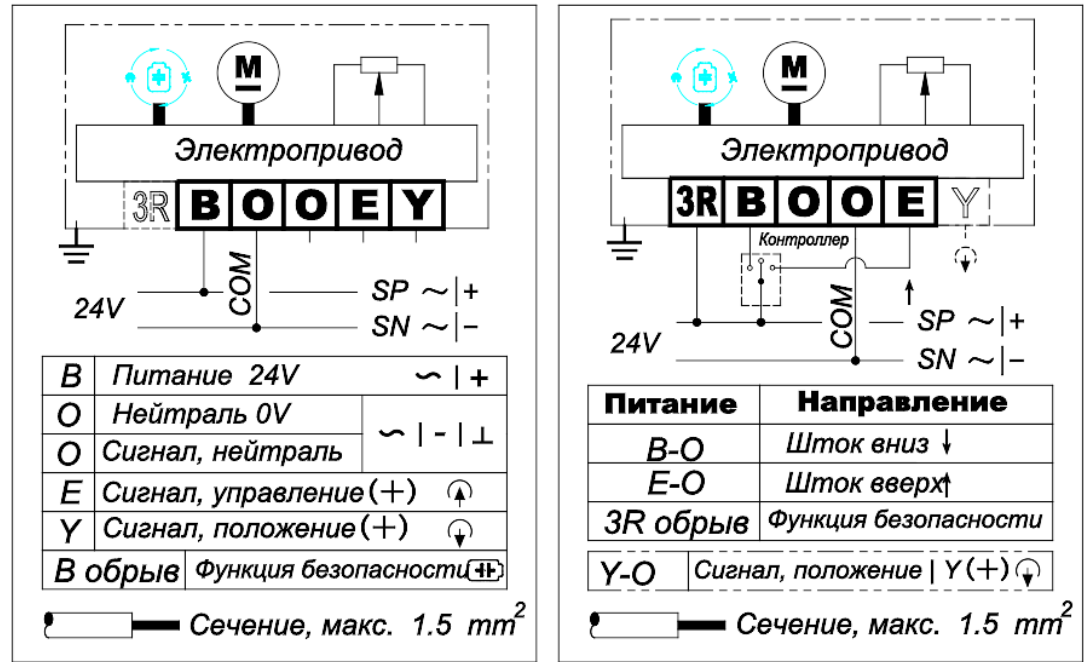


5-проводная схема,  
аналоговое управление

4-проводная схема,  
Импульсное управление,  
с аналоговым сигналом  
обратной связи

Электрическая схема AME-2000R SU/SD - 220В\*

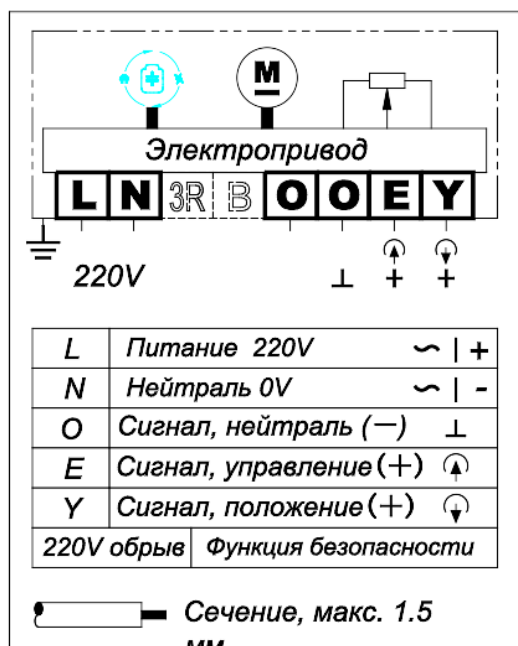

5-проводная схема,  
аналоговое управление

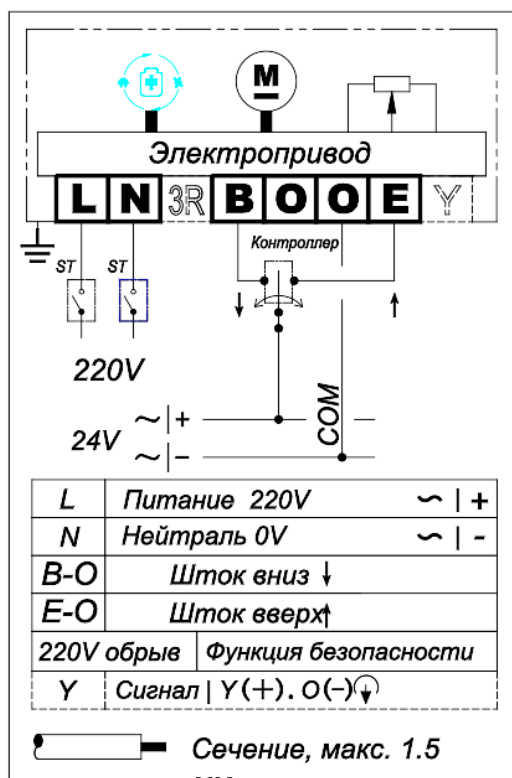

Импульсное управление,  
с аналоговым сигналом  
обратной связи


\*В случае необходимости подключения импульсного управления приводом ARE-1000R SU/SD - 220B сигналом 220В, обратиться за информацией к техническому специалисту Ридан

### Автокалибровка привода, при аналоговом управлении

Смонтируйте привод на клапане, проверьте все соединения.

Зажмите и удерживайте кнопку "SET" более 3-х секунд, дождитесь запуска программы адаптации привода. Привод произведет настройку крайних положений, поочередно перемещая шток в каждое из них. Дождитесь окончания настройки.

### Настройка DIP переключателей

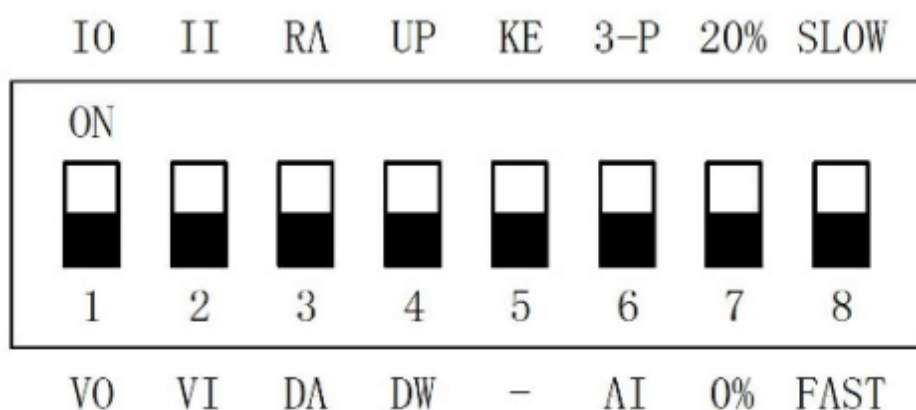

#### DIP1: Тип сигнала обратной связи

IO (ON) - сигнал DC4-20mA

VO (OFF) - сигнал DC0-10V или DC2-10V

#### DIP2: Тип входного (управляющего) сигнала

II (ON) - сигнал DC4-20mA

VI (OFF) - сигнал DC0-10V или DC2-10V

Примечание: DIP1 и DIP2 должны использоваться в сочетании с DIP7 (см. ниже).

#### DIP3: Работа привода при увеличении управляющего сигнала

RA (ON) - при увеличении управляющего сигнала шток перемещается вниз

DA (OFF) - при увеличении управляющего сигнала шток перемещается вверх

Примечание: Заводская настройка привода - точка ноль соответствует нижнему положению штока, сигнал 20mA/10V соответствует верхнему положению штока. После установки привода на клапан, необходимо провести адаптацию крайних положений, с учетом выбранного положения DIP3.

**DIP4: Настройка функции безопасности при потере питания**

UP (ON) - функция безопасности, шток втягивается.

DW (OFF) - функция безопасности, шток выдвигается.

**DIP5: Настройка положения штока при снятие управляющего сигнала**

KE (ON) - привод сохраняет положение, при наличие общего питания.

- (OFF) - привод занимает положения, соответствующее настройке DIP4

**DIP6: Настройка режима управления приводом**

AI (OFF) - аналоговый режим управления

3-P (ON) - импульсный режим управления

**DIP7: Настройка диапазона сигнала управления**

0% (OFF) - Сигнал DC0-10V

20% (ON) - Сигнал DC2-10V


**DIP8: Настройка скорости перемещения штока**

SLOW (ON) - медленная, 6с/мм


FAST (OFF) - быстрая, 2с/мм

**Настройка сигнала управления, и обратной связи**


Сигнал управления 0-10V/Обратная связь 0-10V

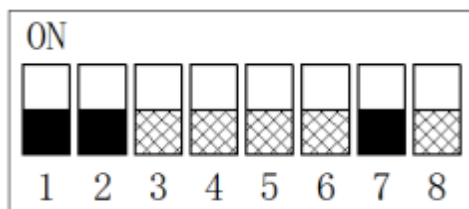


Сигнал управления 4-20mA/Обратная связь 4-20mA

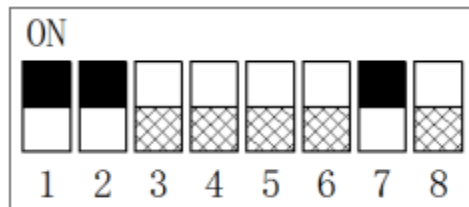


Сигнал управления 2-10V/Обратная связь 2-10V

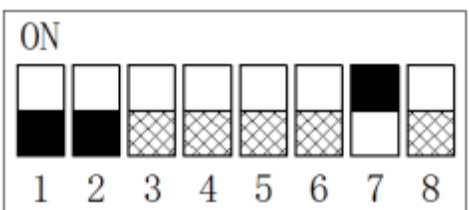


Сигнал управления 4-20mA/Обратная связь 0-10V

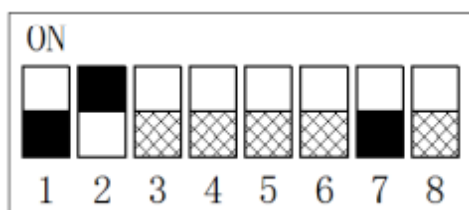


Сигнал управления 4-20mA/Обратная связь 2-10V

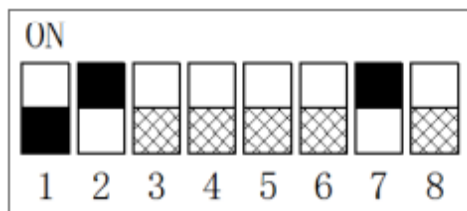

Сигнал управления 0-10В/Обратная связь 4-20мА

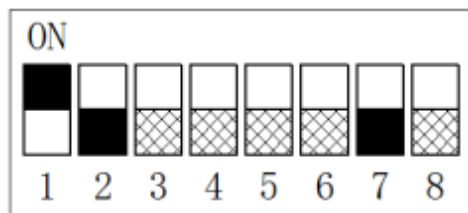

Сигнал управления 2-10В/Обратная связь 4-20мА

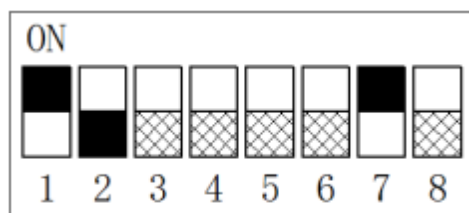

Ручное позиционирование: вращением шестигранного ключа, по часовой стрелке - движение штока вниз, против часовой стрелки - движение штока вверх.

После подключения электропривода к контроллеру необходимо убедиться в правильности выполненных подключений. Пробный запуск следует проводить, контролируя работу привода и всех сетей, к которым этот привод подключен. При испытательном запуске следует проверить, что электропривод перемещается в требуемую сторону, ход штока проходит штатно, по достижении конечных положений самостоятельно отключается.

В случае нарушения работы электропривода или неполадках в сетях, где он установлен, следует отключить электроснабжение сети с данным электроприводом.

## 7. Текущий ремонт

За подробной информацией о ремонте обращайтесь в сервисный отдел ООО «РИДАН ТРЕЙД».

## 8. Транспортирование и хранение

Условия хранения – 4 (Ж2) ГОСТ 15150: электропривод следует хранить в упакованном виде под навесом или в помещениях при температуре от -40 до +70°C и относительной влажности воздуха 100% при 25°C.

Электроприводы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в порядке, установленном для перевозки грузов данным видом транспорта при температуре от -40 до +70°C и относительной влажности воздуха 100% при 25°C.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С (средние) по ГОСТ Р 51908-2002.

При хранении и транспортировании электроприводов необходимо обеспечить их защиту от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию металлов и разрушение пластика.

## 9. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## 10. Комплектность

В комплект поставки входит:

- привод электрический типа AMV(E);
- упаковочная коробка;
- паспорт и руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме).

#### 11. Список комплектующих и запасных частей

| Наименование                | Код для заказа | Фото | Описание                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подогреватель штока клапана | 065Z7020R      |      | Для подогрева штока электропривода и регулирующего клапана при температуре регулируемой среды ниже 0 °C для исключения образования инея и заклинивания исполнительного механизма |